


WYKAZ POMIESZCZEŃ

1	HALL
2	SALA GOŚCINNA
3	KATERING
4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5	WC

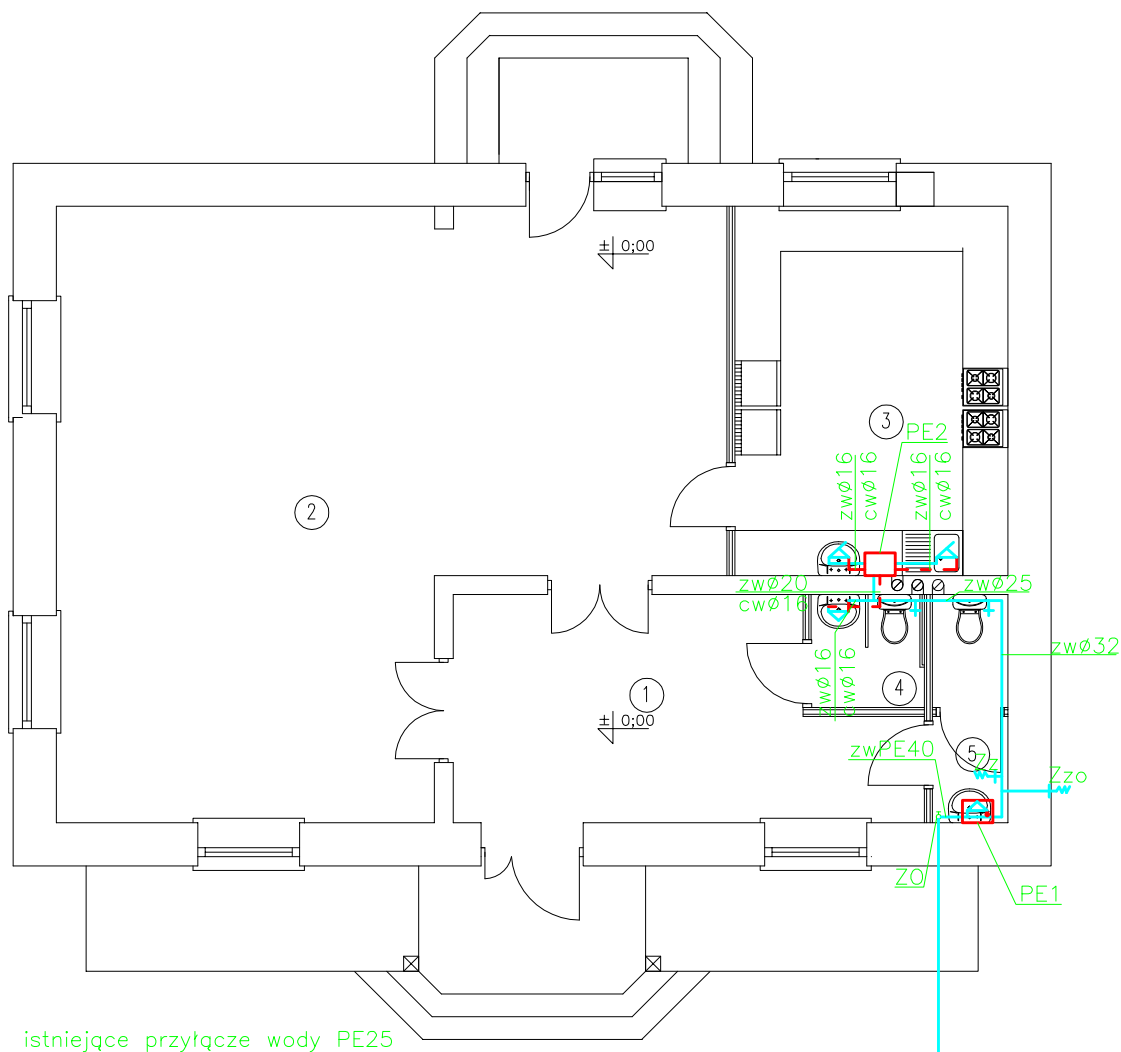

istniejące przyłącze wody PE25
do wymiany na PE40/L=23,0m
ze studni wodomierzowej

Oznaczenia:

— rurociągi wody zimnej

— rurociągi wody ciepłej

Ø 16 - średnica rurociągów (Rehau)

DN 25 - średnica rurociągów (Stal)

PE1 - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody GALMET - MARS 10 litrów (230V, 1,5kW)

PE2 - elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody GALMET - SG 30 litrów (230V, 1,5kW)

ZQ - zawór odcinający DN32

Zzo - zawór ze złączką do węża + zawór odcinający

Zz - zawór ze złączką do węża

Nazwa obiektu	Budynek świetlicy środowiskowej – wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Instalacja wodociągowa – rzut przyziemia		
Miejscowość	Annosław dz. nr ewid. 101 gm. Regnów		
Skala	1:100	Data opracow.	I 2013r
Nr rysunku/strony	1 / 6	Projektant	