


WYKAZ POMIESZCZEŃ

1	HALL	16°C	2,0kW
2	SALA GOŚCINNA	20°C	5,5kW
3	KATERING	16°C	2,0kW
4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16°C	0,2kW
5	WC	16°C	0,3kW

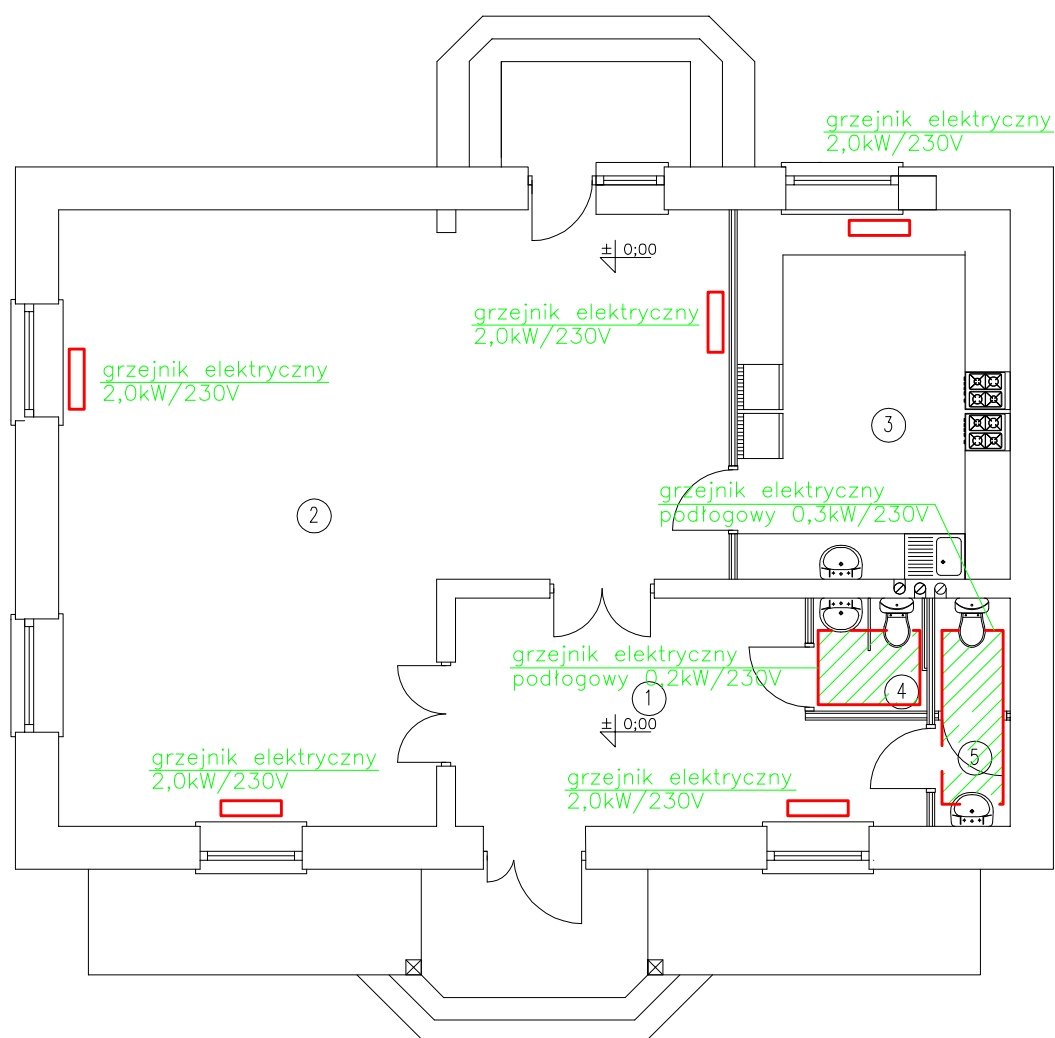

Nazwa obiektu	Budynek świetlicy środowiskowej – wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Instalacja ogrzewnia – rzut przyziemia		
Miejscowość	Annostaw dz. nr ewid. 101 gm. Regnów		
Skala	1:100	Data opracow.	I 2013r
Nr rysunku/strony	3 / 8	Projektant	